

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Kondycjonera Powietrza

Ostrzeżenia ogólne

- Nie używaj żadnych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia innych niż zalecanych przez producenta.
- Urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniu wolnym od ciągle działających źródeł zapłonu.
- Nie przekłuwaj ani nie pal urządzenia.
- Pamiętaj, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.
- Urządzenie musi być instalowane, używane i przechowywane w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 9 m².
- Zadbaj, aby wszystkie otwory wentylacyjne były wolne od przeszkód.
- Konserwacja i serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Urządzenie musi być przechowywane w dobrze wentylowanym miejscu, gdzie wymiary pomieszczenia odpowiadają specyfikacjom operacyjnym.
- Każda osoba obsługująca instalacje z czynnikami chłodniczymi powinna posiadać aktualny certyfikat potwierdzający umiejętność bezpiecznej obsługi takiego sprzętu.
- Wszystkie prace, które mogą wpływać na bezpieczeństwo, muszą być przeprowadzane przez kompetentne osoby.

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Kondycjoner jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego i nie nadaje się do innych zastosowań.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących połączeń z siecią elektryczną i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, suchej powierzchni i zachowaj odległość co najmniej 50 cm od okolicznych przedmiotów lub ścian.
- Po zamontowaniu urządzenia upewnij się, że wtyczka jest nienaruszona i dobrze osadzona w gniazdku, a kabel zasilający ułożony tak, aby nikt się o niego nie potknął ani nie wyciągnął z wtyczki.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w wlotach i wylotach powietrza urządzenia. Utrzymuj te miejsca wolne od blokad.
- Podczas instalacji rur drenacyjnych, upewnij się, że są prawidłowo podłączone, nie są zniekształcone ani zagięte.
- Podczas przemieszczania urządzenia upewnij się, że jest w pozycji pionowej.
- Trzymaj urządzenie z dala od benzyny, palnych gazów i źródeł ciepła.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj samodzielnie urządzenia.
- Nie wyłączaj urządzenia poprzez ciągnięcie za wtyczkę.
- Nie używaj sprayów owadobójczych ani innych palnych substancji w pobliżu urządzenia.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.

Procedury bezpieczeństwa

- Upewnij się, że obszar, w którym pracujesz, jest wolny od substancji łatwopalnych i dobrze wentylowany.
- Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie, powinny być z dala od miejsca instalacji, napraw lub demontażu urządzenia.
- Przed przystąpieniem do pracy ogrzewanie należy zabezpieczyć. Musi być dostępny odpowiedni sprzęt gaśniczy.


Wszelkie problemy z urządzeniem powinny być kierowane do wykwalifikowanego serwisu lub producenta. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.



MOBILE AIR CONDITIONER

Local air conditioner

JHS-A016-09KR2/Q

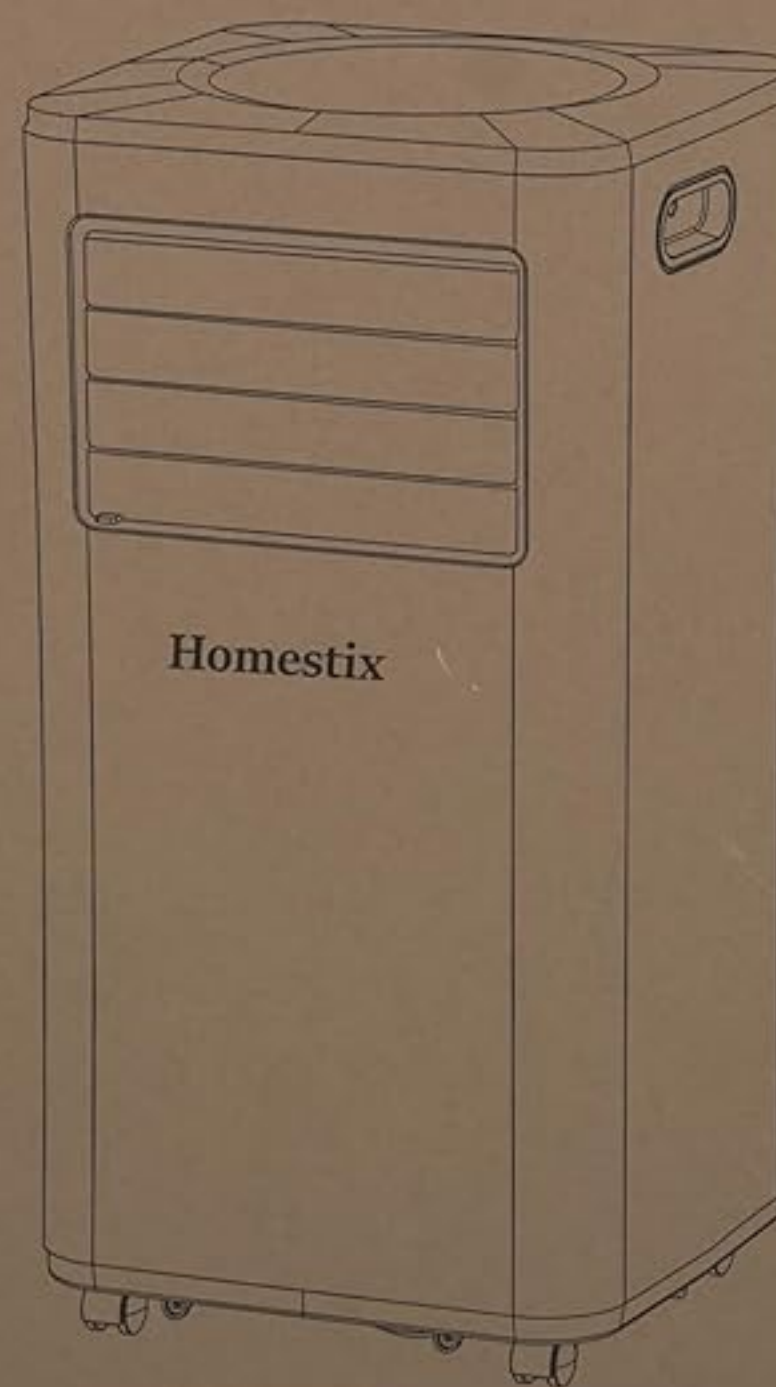


Homestix



CAUTION

Heavy object.
Team lift required.

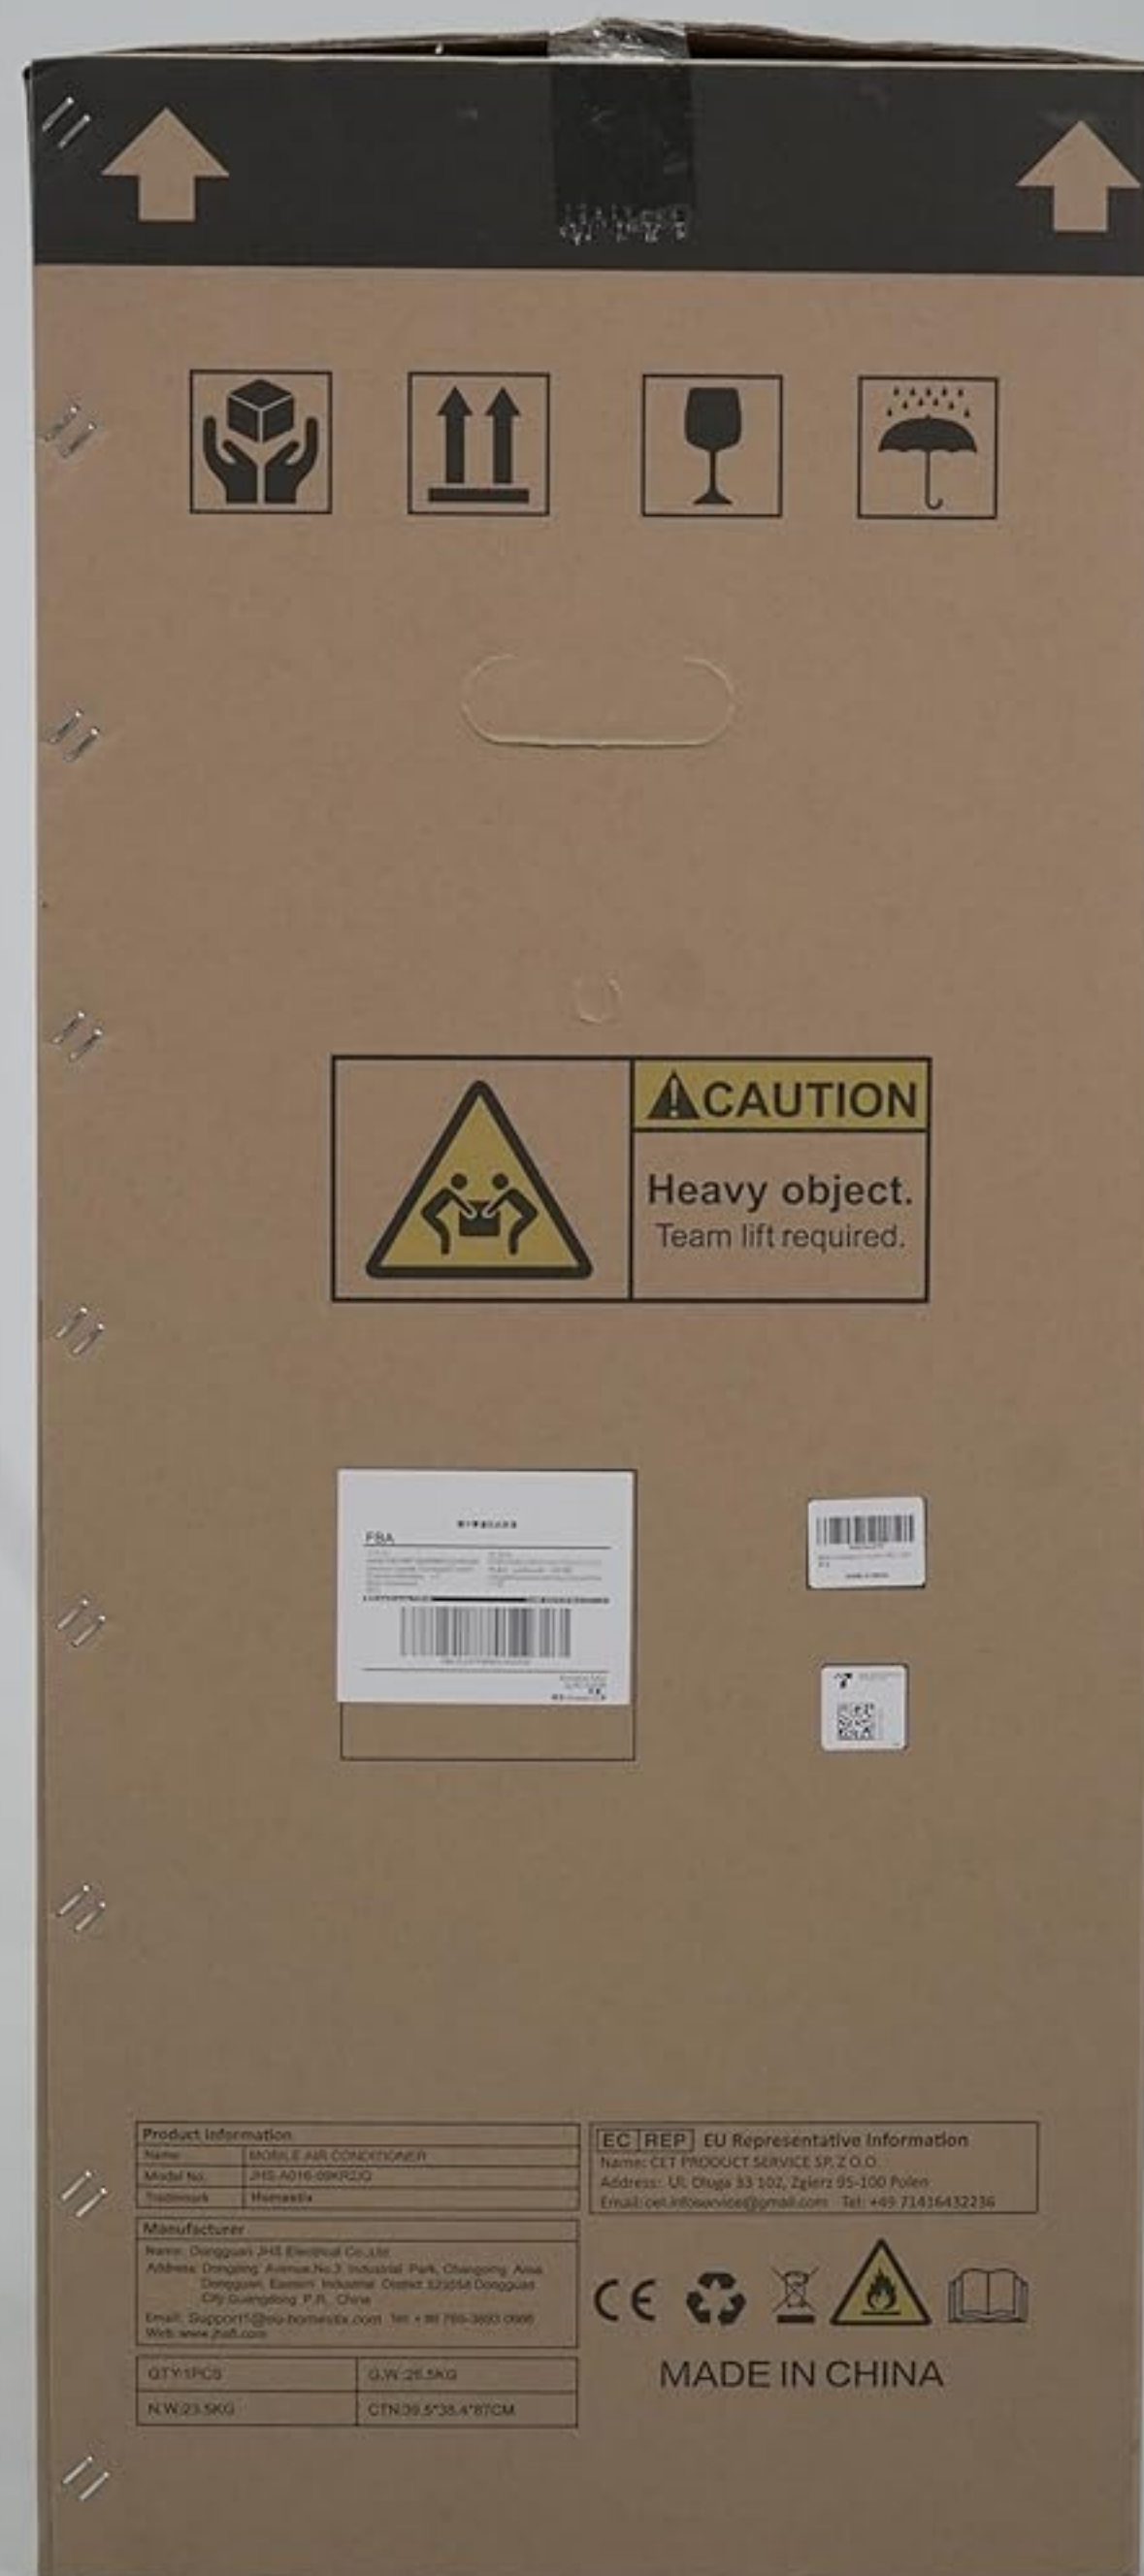


CAUTION

Heavy object.
Team lift required.



Product Information	
Name:	PORTABLE AIR CONDITIONER
Model No.:	JHS-A016-09R2G
Trademark:	Humaxia
Manufacturer	
Name: Dongguan JHS Electrical Co., Ltd.	
Address: Dongting Avenue No.3 Industrial Park, Changping Area, Dongguan, Eastern Industrial District 523554 Dongguan City Guangdong P.R. China	
Email: support11@hu-humaxia.com Tel: +86 769 3853 0999 Web: www.jhs.com	
QTY/PCS	G.W.26.5KG
N.W.23.5KG	CTN39.5*38.4*87CM

EU Representative Information	
Name:	CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Address:	Ul. Chupa 83 102, Zgierz 95-100 Polen
Email:	cet.info@service@gmail.com Tel: +49 71436432336



MADE IN CHINA



MOBILE AIR CONDITIONER

Local air conditioner

JHS-A016-09KR2/Q




CAUTION

Heavy object.
Team lift required.



CAUTION

Heavy object.
Team lift required.



Product Information	
Name	MOBILE AIR CONDITIONER
Model No.	ZHG-A11S-09KQ2Q
Trademark	Homaxia
Manufacturer	
Name: Dongguan JFB Electrical Co., Ltd. Address: Dongping Avenue No.3 Industrial Park, Changping Area, Dongguan, Eastern Industrial District 523558 Dongguan City Guangdong P.R. China Email: Support1@ou-homaxia.com Tel: +86 769 9692 0606 Web: www.jfb.com	
QTY: 1PCS	G.W: 26.5KG
N.W: 23.5KG	CTN: 39.5*58.4*57CM

EC REP EU Representative Information	
Name: CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O. Address: ul. Długa 33 102, 7giern 95-100 Polen Email: cet.infoservice@gmail.com Tel: +49 71416432236	



MADE IN CHINA



! CAUTION

Heavy object.
Team lift required.



Please keep this side up.

[Request after arrival]

This product has a built-in compressor. After the product arrives, please put it on a flat place for at least 6 hours before power on.

